



CCV centrum voor
criminaliteitspreventie en
veiligheid

CCV-inspectieschema

Uitgangspuntendocumenten Brandbeveiliging Opslag Gevaarlijke Stoffen PGS (UPD-PGS)

Versie 2.0

Publicatiedatum: 1 maart 2026

Ingangsdatum: 1 september 2026

Voorwoord

Het doel van dit inspectieschema is het vastleggen van de werkwijze van de inspectie-instelling bij het beoordelen van een uitgangspuntendocument voor de brandbeveiliging van opslag van gevaarlijke stoffen. Inspecties volgens dit schema sluiten aan bij en kunnen invulling geven aan verschillende PGS-richtlijnen.

In het inspectieschema is vastgelegd:

- het toepassingsgebied (hoofdstuk 1), de verwijzingen (hoofdstuk 2) en de gebruikte begrippen en afkortingen (hoofdstuk 3);
- de eisen waaraan het uitgangspuntendocument voor de brandbeveiliging van opslag van gevaarlijke stoffen volgens PGS-publicaties moet voldoen, in het schema vermeld als goedkeurcriteria, en hoe dit moet worden beoordeeld (hoofdstuk 4);
- de voorwaarden aan de opdrachtgever voor het aanvragen van een beoordeling (hoofdstuk 5);
- de voorwaarden aan de inspectie-instelling voor het uitvoeren van een beoordeling (hoofdstuk 6);
- werkwijzen die de inspectie-instelling moet hanteren bij de behandeling van een aanvraag tot beoordeling van het uitgangspuntendocument voor de brandbeveiliging van opslag van gevaarlijke stoffen volgens PGS-publicaties, bij de uitvoering van de beoordeling en bij het opstellen van het inspectierapport (hoofdstuk 7);
- de beschrijving van het inspectiemerk (hoofdstuk 8).

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is de beheerder van het inspectieschema. Het inspectieschema is vastgesteld na positief advies van de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging.

Deze tekst van dit conformiteitschema wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, te Utrecht.

© 2026. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B van de Auteurswet 1912 jo het besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published, in any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photo print, microfilm or any other means without prior written permission from the publisher.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg, kan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Inhoud

1	Inleiding	5
1.1	Toepassing	5
1.2	Overgangsbepalingen	6
1.3	Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van het schema	6
2	Verwijzingen	7
2.1	Algemeen	7
2.2	Van toepassing zijnde wet- en regelgeving	7
2.3	Normatieve documenten	7
2.4	Informatieve documenten, bibliografie	8
3	Terminologie	9
3.1	Begrippen	9
3.2	Afkortingen	12
4	Criteria en beoordelingsmethoden	13
4.1	Criteria	13
4.1.1	Goedkeurcriteria uitgangspuntendocument	13
4.1.2	Beoordelingsaspecten vijfjaarlijkse toets	19
4.2	Beoordelingsmethoden	20
5	Voorwaarden voor opdracht	21
5.1	Opdrachtgever	21
5.2	Verantwoordelijkheden	21
5.3	Voorwaarden bij opdracht voor beoordeling	21
5.4	Voor inspectie noodzakelijke gegevens	21
5.5	Toegang tot inrichting	21
6	Voorwaarden voor uitvoering van de beoordeling	22
6.1	Algemeen	22
6.2	Accreditatie	22
6.3	Kwalificaties en competenties	23
6.4	Meetmiddelen en apparatuur	23
6.5	Interne toets inspectierapporten	23
6.6	Harmonisatie	23
6.7	Klachten	24
7	Uitvoering Beoordeling	25
7.1	Processchema	25
7.2	Behandelen aanvraag	25
7.3	Inspectierapportage en inspectierapport	26
7.3.1	Inspectierapportage	26
7.3.2	Inspectierapport	26
7.3.3	Minimumeisen inspectierapport	26

8 Inspectiemerk

28

1 Inleiding

1.1 Toepassing

Dit inspectieschema is van toepassing op de beoordeling van uitgangspuntendocumenten voor de brandbeveiliging van opslag van gevaarlijke stoffen volgens (een) PGS-richtlijn(en) als in de vergunning voor de inrichting (object/gebouw) benoemd.

Het uitgangspuntendocument heeft betrekking op een (combinatie van) brandbeveiligingssysteem/systemen van het (de) volgende type(n):

- Sprinklersysteem (al of niet met schuimbijmenging);
- Blusgassysteem;
- Blusschuimsysteem;
- Watersproei-systeem (al of niet met schuimbijmenging);
- Brandmeldsysteem inclusief alarmering.

Het uitgangspuntendocument bevat de doelstelling, de (prestatie)eisen en specificaties van de brandbeveiliging, inclusief de bouwkundige en organisatorische randvoorwaarden en overige installatietechnische randvoorwaarden¹ voor het functioneren van de brandbeveiligingsinstallatie(s). Het is de eerste stap van het ontwerpproces van een doeltreffende brandbeveiliging.

Het schema beschrijft de beoordeling (ontwerpbeoordeling) van een uitgangspuntendocument op doeltreffendheid en de uitvoering van een vijfjaarlijkse toets van de actualiteit van de in het uitgangspuntendocument gebruikte normatieve verwijzingen. Beoordeling vindt plaats op specifieke beoordelingsaspecten (ISO/IEC 17020, paragraaf 7.1.1) en is gericht op vaststelling of met de specificaties in het uitgangspuntendocument doeltreffende brandbeveiliging van de opslag van gevaarlijke stoffen kan worden gerealiseerd. De inspectie-instelling beoordeelt het uitgangspuntendocument dus (uitsluitend) op aspecten die van belang zijn voor en invloed hebben op de goede werking en kunnen halen van de doelen van het brandbeveiligingssysteem. Dit gebeurt op basis van de inspectiepunten uit dit schema; aanvullende eisen opgenomen in een UPD vallen, ook als ze brandveiligheid betreffen, buiten de beoordeling.

Geaccrediteerde inspectie-instellingen hanteren bij toepassing van dit schema ook het hieraan verbonden CCV-document Vakbekwaamheid en ervaring en andere door het CCV gepubliceerde harmonisatiedocumenten.

¹ Indien voor doeltreffendheid van het brandbeveiligingssysteem gebruik gemaakt wordt van andere installaties (zoals procesbewakingssystemen), en daarmee onderdeel uitmaken van de inspectie, dienen deze installaties te zijn opgenomen in het UPD (doelstelling, (prestatie)eisen en specificaties).

1.2 Overgangsbepalingen

Versie 2.0 van het CCV-inspectieschema UPD -PGS gaat in op 1 september 2026, en mag vanaf datum publicatie worden gebruikt. Inspectie-instellingen voeren vanaf ingangsdatum nieuwe inspectieopdrachten uit volgens versie 2.0.

Versie 1.0 vervalt per ingangsdatum van versie 2.0. Hij kan nog wel worden gebruikt bij herinspecties van inspectieopdrachten die zijn gestart onder versie 1.0.

1.3 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van het schema

Dit inspectieschema vervangt “CCV Inspectieschema Uitgangspuntendocumenten Brandbeveiliging Opslag Gevaarlijke Stoffen volgens PGS (UPD-PGS) 1.0” (2017).

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen betreffen de volgende aspecten:

- In 2022 is de harmonisatieafpraak “Harmonisatiedocument inspectierapport PGS” gepubliceerd. Deze is geïntegreerd in het inspectieschema;
- Er zijn inspectieonderdelen voor alarmering in het kader van PGS toegevoegd;
- Er is verhelderd dat het schema geschikt is voor inspectie in het kader van verschillende PGS-richtlijnen;
- Vorm en waar dat passend is ook criteria zijn in lijn gebracht met de CCV-schema's voor inspectie brandbeveiliging op afgeleide doelstelling versie 2023;
- Onder hoofdstuk 3, Terminologie, zijn bestaande definities bijgewerkt en begrippen toegevoegd;
- Hoofdstuk 4, criteria en beoordelingsmethoden. Het schema kende één algemene tabel; deze is opgesplitst naar deelgebieden. Daarmee oogt het hele schema groter, maar voor specifieke inspecties is hiermee sneller duidelijk welke criteria van toepassing zijn.
- In hoofdstuk 4 is een onderscheid gemaakt in de kolommen inspectiepunt en goedkeurcriterium.

2 Verwijzingen

2.1 Algemeen

De normen en documenten in paragraaf 2.3 zijn van toepassing binnen dit inspectieschema. Indien een versienummer is aangegeven, is deze versie van toepassing. Indien geen versie is aangegeven, geldt de meest recente versie.

In deze normen en documenten genoemde andere normen of documenten zijn ook van toepassing.

2.2 Van toepassing zijnde wet- en regelgeving

- Wet van 6 november 2008, houdende regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), inclusief wijzigingen die gepubliceerd zijn op www.wetten.overheid.nl.
- Besluit van 19 oktober 2007, houdende algemene regels voor inrichtingen (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer; Activiteitenbesluit milieubeheer), inclusief wijzigingen die gepubliceerd zijn op www.wetten.overheid.nl.

Dit inspectieschema geeft invulling aan de volgens PGS-richtlijnenvereiste beoordeling van het uitgangspuntendocument door een daarvoor geaccrediteerde inspectie-instelling type A. Een PGS-richtlijn is geen wetgeving maar, zoals het woord al aangeeft, een richtlijn. In voorschriften verbonden aan omgevingsvergunningen (voorheen Wabo- of milieuvergunningen) wordt verwezen naar (delen van) een PGS-richtlijn. Door deze 'koppeling' tussen omgevingsvergunning en (delen van) een PGS-richtlijn, krijgen de 'gekoppelde' bepalingen van een PGS-richtlijn kracht van wet.

2.3 Normatieve documenten

REFERENTIE	TITEL	UITGEVER
NEN-EN-ISO/IEC 17020	Conformiteitsbeoordeling - Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren	NEN, Delft, www.nen.nl
Publicatiereeks ² Gevaarlijke Stoffen, m.u.v. PGS 14 (zie paragraaf 2.4)		PGS Beheerorganisatie, www.publicatiereeksgevaarlijkst.offen.nl

² Publicatienummer en -versie zoals in de vergunning voor de inrichting en (of) in het te inspecteren uitgangspuntendocument genoemd.

REFERENTIE	TITEL	UITGEVER
	Aan ISO/IEC 17020 verbonden richtlijnen, toepassings- en interpretatiedocumenten die door de RvA, EA, IAF, ILAC of andere gezaghebbende organisaties gepubliceerd zijn.	www.rva.nl ; www.european-accreditation.org ; www.ilac.org ; www.iaf.nu
CCV Reglement Inspectiemerk 17020		www.hetccv.nl

2.4 Informatieve documenten, bibliografie

De documenten in onderstaande tabel zijn informatief.

DOCUMENT		UITGEVER
Model IBB	Model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken - Inleiding voor beslissers	www.hetccv.nl
PGS 14	Handboek Brandbestrijdingssystemen (te hanteren naast andere PGS richtlijnen).	PGS Beheerorganisatie, www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

3 Terminologie

3.1 Begrippen

Aandachtspunt	Waarneming die buiten de inspectiepunten valt maar waarvoor de inspecteur aandacht wil vragen door hem vrijblijvend te vermelden in het inspectierapport.
Afkeurpunt	Waarneming dat afgeweken is (UPD-PGS) van het beoordelingskader waardoor de brandbeveiliging als niet doeltreffend wordt beoordeeld; of (BB-PGS) van eisen en specificaties zoals vermeld in het uitgangspuntendocument.
Beoordelingskader ³	Relevante informatie om in samenhang te beoordelen of een brandbeveiligingssysteem doeltreffend is: Basisontwerp Detailontwerp Voorschriften Normen (nationaal en internationaal) Praktijkrichtlijnen Technische afspraken Branchedocumenten (zoals van NVBR/Brandweer Nederland) Adviezen van de ATGB CCV publicaties: - Harmonisatiedocumenten - FAQ's - Besluitenlijsten - Interpretatiebesluiten - Technische bulletins Beproeings- en testresultaten Componentendata (data sheets, approvals, manuals etc)
Blusgasinstallatie	Een samenstel van een blusinstallatie en een (brandmeld)installatie die een beginnende brand blust door middel van het toevoeren van een blusgas in een ruimte.
Blusschuiminstallatie – lichtschuim (hi-ex)	Samenstel van een (brand)meldinstallatie en een blusinstallatie die aan het bluswater een schuimvormend middel toevoegt waarmee de beveiligde ruimte of het object wordt gevuld en waardoor de brand wordt geblust.

³ In de vorige versie van de inspectieschema's werd de term "normatief kader" gebruikt. Dat gaf verwarring; dit beoordelingskader bevat niet alleen normen, in de zin van voorschriften uitgegeven door normalisatie-instituten.

Blusschuiminstallatie - middelschuim	Samenstel van een (brand)meldinstallatie en een blusinstallatie die aan het bluswater een schuimvormend middel toevoegt waarmee de vloer van de beveiligde ruimte of een object tot een beperkte hoogte wordt gevuld en waardoor de brand op vloerniveau wordt geblust.
Blusschuiminstallatie - zwaarschuim	Samenstel van een (brand)meldinstallatie en een blusinstallatie die aan het bluswater een schuimvormend middel toevoegt waarmee de vloer van de beveiligde ruimte of object wordt afgedekt en waardoor de (vloeistof)brand op vloerniveau wordt geblust.
Brandbeveiliging	Samenhangend geheel van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen in een object, waarmee het risico op en het effect van brand tot een aanvaardbare omvang wordt teruggebracht.
Brandbeveiligingsinstallatie	Een installatie inclusief gestuurde brandbeveiligingsvoorzieningen, die qua functie in combinatie met elkaar voorwaarde zijn voor het realiseren van de doelen voor het verhogen van de brandveiligheid.
Brandbeveiligingssysteem	Een brandbeveiligingsinstallatie inclusief de daar direct aan verbonden essentiële bouwkundige en organisatorische maatregelen, die qua functie in combinatie met elkaar voorwaarde zijn voor het kunnen behalen van de met de installatie beoogde doelen. Verzamelbegrip voor systemen van het type blusgassysteem, blusschuimsysteem, brandmeldsysteem, sprinklersysteem en watersproei-systeem.
Brandmeldinstallatie	Installatie die bestaat uit een samenstel van onderdelen en die in staat is om branden te detecteren, te signaleren en passende acties te initiëren.
Commissie van Belanghebbenden	Het orgaan van het CCV waarin de partijen zijn vertegenwoordigd die belang hebben bij de kwaliteit van brandbeveiliging.
Inrichting	Elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht. In dit inspectieschema worden ook de termen object en gebouw gebruikt.
Inspectiemerk	Het merk dat de geaccrediteerde inspectie-instelling aanbrengt op het document waarin de conclusie uit de inspectie is opgenomen, ten teken dat de inspectie volgens dit certificatieschema is uitgevoerd.
Inspectieschema	De in het Commissie van Belanghebbenden gemaakte afspraken over het onderwerp van inspectie
Inspectierapport	Rapport met voor de opdrachtgever relevante informatie zoals waarnemingen en conclusies, herleidbaar naar de inspectierapportage. In het inspectierapport UPD PGS wordt een conclusie getrokken over de doeltreffendheid van de in het uitgangspuntendocument beschreven brandbeveiliging en de onderbouwing hiervan.

Inspectierapportage	De registratie van de waarnemingen, inspectieresultaten en conclusies.
Normatieve verwijzing	De norm, de standaard, het voorschrift of het eisenstellend document voor ontwerp en aanleg van de brandbeveiligingsinstallatie waarnaar in het uitgangspuntendocument wordt verwezen.
Opdrachtgever	De natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft voor uitvoering van de inspectie (in de regel de drijver van de inrichting).
Sprinklerinstallatie	Een samenstel van sprinklerkoppen, sprinklerleidingen, watervoorziening en een (brand)meldsysteem. Het betreft een automatisch systeem dat is ontworpen om een brand te beheersen. De sprinklerinstallatie kan als nat, droog, pre-action of deluge systeem worden uitgevoerd, waarbij ook handbediening en het toevoegen van schuimvormend middel een optie is.
Uitgangspuntendocument	Document of samenstel van documenten, als bedoeld in PGS-richtlijnen, waarin alle bouwkundige, organisatorische en technische eisen voor het brandbeveiligingssysteem voor de opslag of tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen worden beschreven.
Vastopgesteld Brandbeheersings- en Brandblussysteem	Verzamelbegrip voor brandbestrijdingsinstallaties van het type sprinklerinstallatie, watersproei-installatie, schuiminstallatie en blusgasinstallatie, inclusief bijbehorende (brand)meldinstallatie en eventuele ontruimingsvoorzieningen, en inclusief de bouwkundige en organisatorische randvoorwaarden voor hun functioneren.
Waarneming	De inspecteur doet met gebruikmaking van de voorgeschreven beoordelingsmethode waarnemingen. Waarnemingen kunnen leiden tot afkeur of aandachtspunten.
Watersproei-installatie	Een samenstel van watersproeiers (nozzles), sprinklerleidingen, watervoorziening en een (brand)meldsysteem. Het betreft een automatisch systeem dat is ontworpen om een specifieke waterhoeveelheid en waterverdeling over een te beschermen oppervlak, gebied of object te verspreiden. Een watersproei-installatie (water spray system) wordt veelal als open systeem (deluge) uitgevoerd met als doel het koelen van een oppervlak, gebied of object om de kans op brandoverslag te minimaliseren en/of schade te beperken. Afhankelijk van de uitvoering kan een watersproei-installatie ook zijn ontworpen om een brand te beheersen of te blussen. Ook handbediening en het toevoegen van schuimvormend middel is bij watersproei-installaties een optie.

3.2 Afkortingen

CCV	Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
EA MLA	European Accreditation – Multi Lateral Agreement
IAF	International Accreditation Forum
ILAC	International Laboratory Accreditation Cooperation
IAF/ILAC	Gezamenlijke publicatie van IAF en ILAC
NEN	Nederlands Normalisatie Instituut
NEN-EN-ISO/IEC	Nederlandse versie van de internationale norm
PGS	Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
RvA	Raad voor Accreditatie
UPD	Uitgangspuntendocument

4 Criteria en beoordelingsmethoden

4.1 Criteria

4.1.1 Goedkeurcriteria uitgangspuntendocument

Het uitgangspuntendocument voor de brandbeveiliging van opslag van gevaarlijke stoffen wordt in zijn geheel beoordeeld tegen onderstaande eisen. Deze zijn opgenomen in vier deeltabellen. De eisen in tabel A gelden voor alle systemen; daarnaast geldt afhankelijk van het soort brandbeveiliging tabel B, C en/of D;

Brandmeldsysteem en meldinstallatie voor blussystemen: A + B

Blusgassystemen: A + B + C

Water- en schuimvoerende blussystemen: A + B + C + D

TABEL A: GENERIEKE EISEN, VOOR ALLE SYSTEMEN

#	INSPECTIEPUNT	METHODE (ZIE 4.2)	GOEDKEURCRITERIUM
4.1.1.1	Volledigheid en consistentie	A3	De NAW-gegevens van het object zijn vermeld. De versie van het uitgangspuntendocument is identificeerbaar. Indien verwezen wordt naar tekeningen in de bijlage zijn deze bijgevoegd. De gegevens zijn consistent. Er is voldoende informatie beschikbaar om vast te stellen of de beschreven brandbeveiliging voldoet aan de in het uitgangspuntendocument vermelde versie van de PGS-publicatie. Indien NAW-gegevens nog niet duidelijk zijn (bouwphase) is het kadastraal nummer of een andere unieke referentie naar het object vermeld.
4.1.1.2	Gebouw- of objectkenmerken en situering	A1	Gebouwkenmerken, objectkenmerken, aantal bouwlagen, de bouwaard, afmetingen en hoogten van ruimten, ventilatievoud, situering ten opzichte van belendingen en erfgrens/openbare weg zijn, indien relevant voor de doelen van het systeem, vermeld of herleidbaar.
4.1.1.3	Gebruik	A3	De bestemming, gebruiksfunctie, gebruik per gebouw of ruimte (indien van toepassing het productieproces) zijn vermeld of herleidbaar. Voor blusinstallaties relevante omstandigheden van het object en in ruimten, aanwezigheid van opslag- en transportsystemen zijn vermeld.
4.1.1.4	Brandscenario	A3	Het omschreven maatgevend brandscenario past bij de in het UPD omschreven gebruikssituatie van de locatie.

TABEL A: GENERIEKE EISEN, VOOR ALLE SYSTEMEN

#	INSPECTIEPUNT	METHODE (ZIE 4.2)	GOEDKEURCRITERIUM
			Het brandbeveiligingssysteem is doeltreffend voor het in het UPD beschreven brandscenario of de brandscenario's.
	<i>Toelichting: Voor eigenaars/gebruikers en UPD-opstellers is het belangrijk om zich te realiseren dat, ongeacht dit inspectiepunt en uitkomsten van beoordeling daarop, het aan het bevoegd gezag is om het gekozen brandveiligheidsconcept en het brandscenario al dan niet te accepteren. Tijdige afstemming daarover is raadzaam.</i>		
4.1.1.5	Doel, aard en omvang van de brandbeveiliging installatie(s)	A3	Doel(en), aard en omvang van de brandbeveiligingsinstallatie(s) zijn vastgelegd, en voldoen aan de PGS-publicatie.
4.1.1.6	Stuurzones, stuurvoorwaarden en sturingen	A3	De sturingen zijn meetbaar en toetsbaar geformuleerd in de vorm van technische uitvoeringsvoorschriften of prestatie-eisen, en zijn geschikt om een doeltreffende brandbeveiliging te realiseren;
4.1.1.7	Bouwkundige randvoorwaarden	A3	De bouwkundige randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor het doeltreffend functioneren van de brandbeveiligingsinstallatie zijn in voldoende mate omschreven.
4.1.1.8	Organisatorische randvoorwaarden	A3	De organisatorische randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor het doeltreffend functioneren van de brandbeveiligingsinstallatie zijn in voldoende mate omschreven (bv locaties bedienings- en signaleringspanelen i.r.t. de interne organisatie, indien van toepassing brandweeringangen, toegang tot het pand of terrein e.d.) Bij handmatige bediening is de aansturing omschreven, inclusief de minimeisen aan de operationele bezetting en waarborging van operationele training.
4.1.1.9	Voorgenomen afwijkingen van norm, voorschrift of richtlijn	A3	In geval van een afwijking van de norm, het voorschrift of de richtlijn is de reden daarvoor duidelijk vermeld, en is onderbouwd dat de gekozen oplossing leidt tot dezelfde prestatie als - of een betere prestatie dan met toepassing van de norm, het voorschrift of de richtlijn zou worden bereikt.
4.1.1.10	Geschiktheid norm, voorschrift, richtlijn en juistheid verwijzingen	A3	De verwijzing naar normatieve en andere documenten is consistent en volledig, en de documenten kunnen door de inspecteur worden ingezien. De gebruikte normen, voorschriften en richtlijnen zijn geschikt voor de situatie, de installatie en het doel van de brandbeveiliging.

TABEL A: GENERIEKE EISEN, VOOR ALLE SYSTEMEN

#	INSPECTIEPUNT	METHODE (ZIE 4.2)	GOEDKEURCRITERIUM
4.1.1.11	Actualiteit normatieve verwijzingen	A3	In het uitgangspuntendocument staat welke versie van gebruikte normen, voorschriften en richtlijnen van toepassing is. Deze versie is actueel. Voor gebruik van normen/documenten bij inspectie van nieuw aangelegd brandbeveiliging is het uitgangspunt: gebruik van de actuele versie ten tijde van het opstellen van de eerste versie van het uitgangspuntendocument. Niet-actuele versies zijn toegestaan als wet- en regelgeving hier expliciet naar verwijst. Voor het gebruik van normen/documenten bij inspectie van brandbeveiliging in de gebruiksfase is het uitgangspunt: De versie van de norm genoemd in de uitgangspunten waaronder de brandbeveiliging gerealiseerd is. Beoordeling van een nieuw uitgangspuntendocument vindt plaats met inachtneming van de geldende versie(s) van de daarin vermelde normen en richtlijnen. Beoordeling van een uitgangspuntendocument dat niet ouder is dan vijf jaar vindt plaats met inachtneming van de normversie die van kracht was ten tijde van opstellen van het eerste concept.
4.1.1.12	Ontwerpcriteria en prestatie-eisen	A3	De prestatie-eisen zijn voldoende gedetailleerd en correct vastgesteld, afgestemd op het risico en herleidbaar naar de normen en richtlijnen waar het UPD naar verwijst. De specificaties van de installatie(s) (incl. meldinstallatie en sturingen) zijn meetbaar en toetsbaar geformuleerd in de vorm van technische uitvoeringsvoorschriften of prestatie-eisen, en zijn geschikt om een doeltreffende brandbeveiliging te realiseren.
4.1.1.13	Beheer	A2	Herleidbaar is welke beheeractiviteiten noodzakelijk zijn om het brandbeveiligingssysteem en eventueel aansturende (brand)meldinstallatie in nominale staat te houden.
4.1.1.14	Onderhoud	A2	Herleidbaar is hoe adequaat onderhoud ⁴ van het brandbeveiligingssysteem en eventueel aansturende (brand)meldinstallatie plaatsvindt.
4.1.1.15	Samenhang met andere (brandbeveiligings) installaties	A3	De onderlinge relatie met - en (of) beïnvloeding door andere (brandbeveiligings)installaties is volledig en

⁴ Voor onderhoud aan brandmeld geldt bijvoorbeeld NEN 2654-1 als adequaat.

TABEL A: GENERIEKE EISEN, VOOR ALLE SYSTEMEN

#	INSPECTIEPUNT	METHODE (ZIE 4.2)	GOEDKEURCRITERIUM
			juist gespecificeerd. De demarcatie tussen de onderlinge installaties is duidelijk en eenduidig.
4.1.1.16	Veiligheidsvoorzieningen	A3	De eventueel benodigde toe te passen veiligheidsvoorzieningen voor blusinstallaties zijn beschreven, consistent en passend bij het toe te passen blussysteem.

TABEL B – BRANDMELDSYSTEMEN EN MELDINSTALLATIES VOOR BLUSSYSTEMEN

#	INSPECTIEPUNT	METHODE (ZIE 4.2)	GOEDKEURCRITERIUM
4.1.1.17	Doel, aard en omvang van de brandbeveiligingsinstallatie(s) – aanvulling op tabel A voor meldsystemen	A3	De brandgrootte waarvoor de installatie geschikt moet zijn is correct.
4.1.1.18	(Brand)meldcentrale, blusstuurcentrale, brandweerpaneel/-panelen, nevenpaneel/-panelen, flitslicht	A2	De locatie en uitvoering van de (brand)meldcentrale (indien deze dienst doet als brandweerpaneel), het brandweerpaneel, eventuele nevenpanelen en de kleur van het flitslicht zijn gespecificeerd. Van het brandweerpaneel en het nevenpaneel is de locatie aangegeven. Opties van de (brand)meldcentrale (verificatie van meldingen, vertraging in aansturing naar brandalameringsapparatuur (C), automatische brandbeveiligingsinstallaties (G) voor brandmeldingen en (of) doormeldapparatuur) zijn vermeld en indien van toepassing toegelicht.
4.1.1.19	Interne alarmering	A3	De wijze van interne alarmering is omschreven en passend bij de omschreven brandbeveiligingsinstallatie.
4.1.1.20	Doormelding	A2	De doormelding van brandmeldingen en storingen is gespecificeerd.
4.1.1.21	Ontwerpcriteria Prestatie-eisen en specificaties-deel brandmeldsystemen en meldinstallaties	A3	De prestatie-eisen ten aanzien van ongewenste en onechte meldingen en systeembeschikbaarheid zijn gespecificeerd. De indelingen in detectiezones en alarmeringszones zijn vermeld en voldoen aan de norm. De indeling van de detectiezones is duidelijk en consistent omschreven. Indien een indeling nog niet gemaakt kan worden (nieuwbouw of verbouw) is dit omschreven en aangeduid hoe dit later vastgelegd dient te worden. Indien van toepassing is de netwerkconfiguratie volledig en juist gespecificeerd.

TABEL C – ALLE BLUSSYSTEMEN

#	INSPECTIEPUNT	METHOD E (ZIE 4.2)	GOEDKEURCRITERIUM
4.1.1.22	Opslag, aanwezige goederen, buitenopslag	A2	Beschreven zijn de goederen die worden opgeslagen en (of) aanwezig zijn, de verpakkingswijze, de opslagwijze en opslaghoogte, de goederenclassificatie, opslagconfiguratie en aan opslag gerelateerde bouwkundige en organisatorische voorwaarden zijn beschreven. Vermeld is of er buitenopslag plaatsvindt.
4.1.1.23	Doel, aard en omvang van de brandbeveiligings- installatie(s) – aanvulling op tabel A voor blussysteem	A3	De beschreven omvang van de brandbeveiliging strookt met de gebruiksfunctie(s), brandcompartimentering en eventuele bijzondere of uitgezonderde ruimten. Het type beveiliging is per ruimte of object gedefinieerd en daarvoor passend, en de wijze van aansturing is beschreven en passend voor het risico.
4.1.1.24	Brandscheidingen	A3	De wdbdo en/of brandwerendheid van de brandscheidingen en/of draagconstructie van het beveiligde bouwdeel (of object) is in voldoende mate omschreven. De eisen ten aanzien van de brandwerendheid van gevels en/of afstand van opslag van brandbare goederen en/of overige objecten tot de gevels zijn duidelijk en correct gespecificeerd.
4.1.1.25	Productopvang / bluswateropvang	A3	De productopvang en/of bluswateropvang die noodzakelijk zijn voor het doeltreffend functioneren van de brandbeveiligingsinstallatie zijn in voldoende mate omschreven.
4.1.1.26	Blusscenario	A3	Het omschreven blusscenario voor het automatische en/of handmatige brandbeveiligingssysteem is voldoende omschreven om een doeltreffende brandbeveiliging te realiseren.

TABEL D – WATER- EN SCHUIMVOERENDE BLUSSYSTEMEN

#	INSPECTIEPUNT	METHODE	GOEDKEURCRITERIUM
4.1.1.27	Watervoorziening	A3	De uitvoering van de watervoorziening is beschreven en geschikt. Indien van toepassing is rekening gehouden met gelijktijdigheid van de installatie(s) blussecties, hydranten en (of) slanghaspels, respectievelijk aansluiting op een (collectieve) bluswatervoorziening.
4.1.1.28	Schuimvoorziening / schuimbijmenging	A3	De uitvoering van de schuimvoorziening is beschreven (schuimconcentraat, menger, generator/verschuimer/nozzle, voorraad, bijmengtijd/blustijd, enz.), de onderdelen zijn op elkaar afgestemd en geschikt voor het doel.

4.1.2 Beoordelingsaspecten vijfjaarlijkse toets

Bij de vijfjaarlijkse toets wordt beoordeeld of van de normatieve verwijzingen in het geldende uitgangspuntendocument recentere versies beschikbaar zijn gekomen. Zo ja, wordt beoordeeld of de versie genoemd in het uitgangspuntendocument naar de inzichten ten tijde van de beoordeling nog leidt tot een doeltreffende brandbeveiliging. De actualiteit van normatieve verwijzingen wordt gerapporteerd (welke versie is niet meer actueel).

Toelichting

de beoordelingsaspecten zijn de eisen gepresenteerd in een meer algemene vorm.

TABEL E - VIJFJAARLIJKE TOETS

#	ONDERWERP	METHODE	BEOORDELINGSASPECT
4.1.2.1	Actualiteit normatieve verwijzingen – ingetrokken normen	A3	In het uitgangspuntendocument worden normatieve verwijzingen gebruikt die ingetrokken of vervallen zijn omdat gebleken is dat hiermee geen doeltreffende brandbeveiliging gerealiseerd wordt.
4.1.2.2	Actualiteit normatieve verwijzingen – verschil gebruikte en huidige normen	A3	Van de normatieve verwijzingen in de versie genoemd in het uitgangspuntendocument zijn recentere versies beschikbaar gekomen.
4.1.2.3	Actualiteit normatieve verwijzingen – materieel effect op doeltreffendheid	A3	De wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie van de normatieve verwijzingen zijn van kritische invloed op de doeltreffendheid van de brandbeveiliging.

4.2 Beoordelingsmethoden

De inspecteur maakt gebruik van de volgende beoordelingsmethoden:

(A) administratief	Beoordeling van administratieve bescheiden zoals ontwerpdocumenten, certificaten, rapporten, uitgangspuntendocument e.d. • A1: op aanwezigheid; • A2: op volledigheid; • A3: op juistheid en (of) op conformiteit met de normatieve verwijzingen.
	Noot Als volledigheid (A2) moet worden getoetst is het document aanwezig (A1); in dat geval wordt alleen methode A2 vermeld. Als juistheid of conformiteit (A3) moet worden beoordeeld is het document aanwezig (A1) en volledig (A2); in dat geval wordt alleen methode A3 vermeld.

De inspecteur beoordeelt het uitgangspuntendocument tegen de eisen genoemd in 4.1.

5 Voorwaarden voor opdracht

5.1 Opdrachtgever

De beoordeling van het uitgangspuntendocument voor de brandbeveiliging van opslag van gevaarlijke stoffen wordt uitgevoerd in (eventueel gedelegeerde) opdracht van de drijver van de inrichting op grond van zijn verantwoordelijkheid voor de brandbeveiliging.

5.2 Verantwoordelijkheden

De opdrachtgever voor de inspectie is verantwoordelijk voor de inhoud van de opdracht, de verstrekking van de juiste gegevens, het kunnen laten uitvoeren van de inspectie, en de contacten met derden (bijvoorbeeld bevoegd gezag, verzekeraar) over het inspectierapport.

5.3 Voorwaarden bij opdracht voor beoordeling

Vóór het aanvaarden van de opdracht gaat de inspectie-instelling na of de scope van accreditatie passend is bij de in het uitgangspuntendocument beschreven brandbeveiligingssysteem (zie ook paragraaf 6.1).

5.4 Voor inspectie noodzakelijke gegevens

De opdrachtgever stelt aan de inspectie-instelling het uitgangspuntendocument voor de brandbeveiliging van opslag van gevaarlijke stoffen ter beschikking, en alle overige gegevens die nodig zijn om de inspectie te kunnen uitvoeren.

5.5 Toegang tot inrichting

< niet van toepassing bij de beoordeling van het uitgangspuntendocument >

6 Voorwaarden voor uitvoering van de beoordeling

6.1 Algemeen

Inspectie-instellingen beoordelen uitgangspuntendocumenten voor de brandbeveiliging van opslag van gevaarlijke stoffen conform dit inspectieschema op basis van:

- accreditatie als inspectie-instelling type A voor dit inspectieschema, verleend door de nationale accreditatieinstantie; en
- een licentieovereenkomst⁵ met het CCV voor dit inspectieschema.

Toelichting

Dit inspectieschema kent geen tijdelijke periode waarbij de accreditatie verworven wordt nadat de licentie is afgesloten.

De licentie en de accreditatie voor dit inspectieschema zijn gekoppeld aan de accreditatie voor de ontwerpbeoordeling van ten minste één van de in Hoofdstuk 1 Toepassingsgebied genoemde typen brandbeveiligingssystemen. De inspectie-instelling kan alleen beoordelingen van het uitgangspuntendocument uitvoeren als hij voor beoordeling van alle brandbeveiligingssystemen benoemd in het aangeboden uitgangspuntendocument voor de ontwerpbeoordeling geaccrediteerd is. De inspecteur moet zijn gekwalificeerd voor alle brandbeveiligingssystemen benoemd in het aangeboden uitgangspuntendocument.

6.2 Accreditatie

De nationale accreditatieinstantie in Nederland is de Raad voor Accreditatie (RvA) te Utrecht. De Nederlandse overheid heeft de RvA in 2010 aangewezen op basis van de Europese Verordening 765/2008. Nationale accreditatieinstanties uit andere lidstaten moeten ondertekenaar zijn van de EA Multilateral Agreement (EA MLA).

Dit inspectieschema gaat uit van geharmoniseerde uitvoering volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020. De documenten en interpretaties op nationaal (RvA) en internationaal niveau (EA, IAF/ILAC) die door de nationale accreditatieinstantie aan NEN-EN-ISO/IEC 17020 zijn verbonden zijn ook van toepassing.

De inspectie-instelling implementeert NEN-EN-ISO/IEC 17020 volledig en hanteert de bepalingen van de norm bij uitvoering van dit inspectieschema, aangevuld met de bepalingen uit dit inspectieschema. Waar dit schema

⁵ De model licentieovereenkomst en het overzicht van licentienemers staan op de website van het CCV.

geen detaillering van het inspectieproces geeft moet de inspectie-instelling zelf de noodzakelijke detaillering implementeren om volledig aan de eisen uit NEN-EN-ISO/IEC 17020 te voldoen.

Inspectie-instellingen kunnen, voor zover niet strijdig met dit inspectieschema, hun eigen reglementen en procedures voor beoordeling hanteren. Indien er strijdigheid is met bepalingen uit dit inspectieschema is dit inspectieschema bindend. Indien er strijdigheid is op de uitvoering maar hetzelfde doel wordt nagestreefd is het inspectieschema niet bindend. Voorwaarde in dat geval is dat dit schriftelijk tussen het CCV en de licentienemer is vastgelegd.

6.3 Kwalificaties en competenties

De medewerkers van de inspectie-instelling die zijn betrokken bij beoordelingen (inspecteurs en ander technisch personeel) moeten met een kwalificatie aantonen dat ze voldoen aan de vereiste competenties voor initiële en vervolgspecties. De inspectie-instelling past hiertoe het document Vakbekwaamheid en ervaring toe; de geldende versie is beschikbaar op www.hetccv.nl

6.4 Meetmiddelen en apparatuur

< niet van toepassing bij de beoordeling van het uitgangspuntendocument >

6.5 Interne toets inspectierapporten

Elk inspectierapport wordt onderworpen aan een interne toets voordat het aan de opdrachtgever wordt verstrekt. Doel is, na te gaan of:

- Het beoordelingsproces correct verlopen is;
- De beoordeling volledig en conform opdracht is uitgevoerd;
- De rapportage volledig is;
- De waarnemingen en conclusie met elkaar in overeenstemming zijn.

Uit de toets kunnen onderwerpen worden geïdentificeerd voor harmonisatieoverleg binnen de inspectie-instelling en (of) harmonisatieoverleg met andere instellingen of de schemabeheerder. De interne toets wordt uitgevoerd door een gekwalificeerd inspecteur (zie paragraaf 6.4).

6.6 Harmonisatie

Harmonisatie zorgt ervoor dat alle inspecteurs op dezelfde wijze beoordelen en wordt bereikt met:

- Harmonisatieoverleg tussen beoordelaars binnen de inspectie-instelling;
- Harmonisatieoverleg tussen inspectie-instellingen onderling;
- Harmonisatieoverleg bij het CCV met andere inspectie-instellingen;
- Harmonisatieonderzoek door het CCV.

Frequentie en diepgang van harmonisatieoverleg bij het CCV en harmonisatieonderzoek door het CCV worden in onderling overleg vastgesteld.

Resultaten vanuit harmonisatie worden door de inspectie-instellingen geïmplementeerd in hun werkprocessen. Voor resultaten van harmonisatieonderzoek geldt daarbij het volgende:


1. Conclusies en aanbevelingen uit elk CCV-harmonisatieonderzoek worden door de inspectie-instelling behandeld in de jaarlijkse managementreview die voorgeschreven wordt in NEN-EN-ISO/IEC 17020.
2. Dit betreft zowel het integrale onderzoeksrapport als het deelrapport of de bijlage voor de betreffende inspectie-instelling.
3. De door de inspectie-instellingen te behandelen aanbevelingen kunnen aangevuld worden door het CCV. Dit op basis van adviezen van de commissie van belanghebbenden (CvB) brandbeveiliging, als geformuleerd na bespreking van het rapport harmonisatieonderzoek in de CvB.
4. De werkwijze daarbij is dat de inspectie-instelling alle conclusies en aanbevelingen identificeert die van toepassing zijn op de inspectie-instelling. Vervolgens past de inspectie-instelling per punt de werkwijze aan en documenteert dit, of de inspectie-instelling documenteert de argumentatie waarom betreffende conclusie of aanbeveling niet tot een aanpassing bij de inspectie-instelling leidt. Indien dit laatste leidt tot het niet volgen van het schema of een bijbehorende harmonisatieafpraak, treedt de inspectie-instelling hierover in overleg met de schema-beheerder.
5. Ten bate van dit proces bespreken de inspectie-instellingen relevante punten in het periodieke harmonisatieoverleg tussen inspectie-instellingen.
6. Bovenstaande punten, met uitzondering van 2 (deelrapport), gelden ook voor inspectie-instellingen die geen licentie en accreditatie hebben op de deelscope waar het harmonisatieonderzoek op gericht was, voor dat deel van de conclusies en aanbevelingen uit het integrale rapport dat een bredere strekking heeft dan betreffend deeldomein.

6.7 Klachten

De inspectie-instelling informeert het CCV periodiek, minimaal jaarlijks, over ontvangen klachten m.b.t. inspectie op basis van dit schema, inclusief de datum van ontvangst en van behandeling.

7 Uitvoering Beoordeling

7.1 Processchema

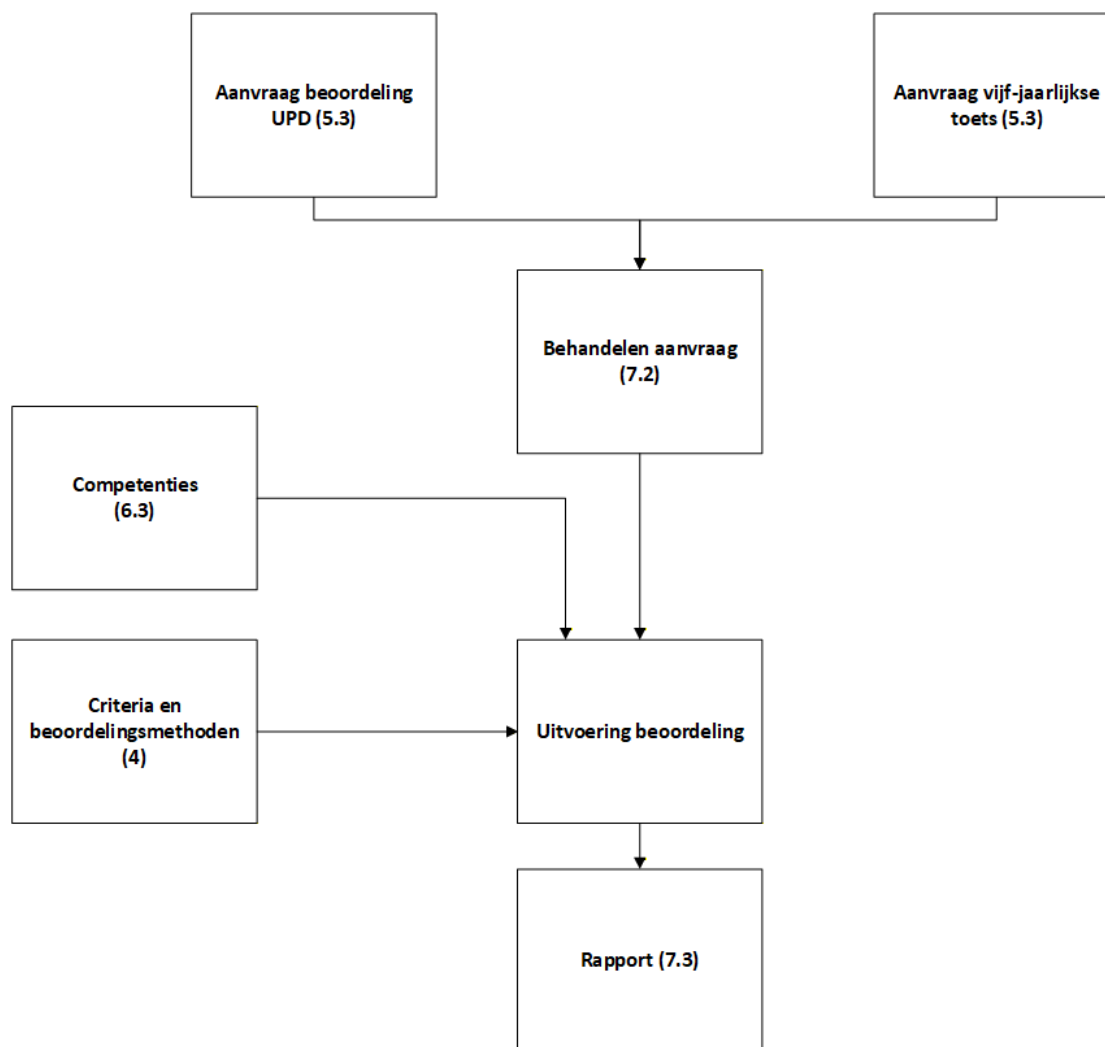

Processchema beoordeling uitgangspuntendocument brandbeveiliging opslag van gevaarlijke stoffen

7.2 Behandelen aanvraag

De inspectie-instelling neemt de aanvraag in behandeling, controleert of de opdracht aanvaard kan worden (zie 6.1) en controleert of de gegevens bij aanvraag volledig zijn (zie 5.4). Als de aanvraag niet compleet is, kan de opdracht niet worden uitgevoerd.

7.3 Inspectierapportage en inspectierapport

7.3.1 Inspectierapportage

De inspectierapportage vervult verschillende functies.

De inspecteur documenteert zijn inspectie, en registreert de waarnemingen, inspectieresultaten en conclusies, zodat het proces traceerbaar en herleidbaar is.

De inspectierapportage geeft invulling aan paragraaf 7.3.1 van ISO/IEC 17020.

De inspecteur kan op basis van de inspectierapportage het inspectierapport voor de opdrachtgever maken.

De inspectierapportage en het inspectierapport zijn aan elkaar verbonden en vormen tezamen het 'Inspection report' zoals aangegeven in paragraaf 7.4 van ISO/IEC 17020.

7.3.2 Inspectierapport

Het inspectierapport is voor de inspecteur de afronding van zijn beoordeling. Voor de opdrachtgever is het een samenvatting van de inspectieresultaten, mogelijk het begin van verbetering/herstelwerkzaamheden – ingeval van afkeur -, en in elk geval een rapport waarmee hij aan onder meer het bevoegd gezag kan aantonen in hoeverre hij voldoet aan de eisen die de vergunning aan de brandbeveiliging stelt.

De minimuminhoud van het inspectierapport is geharmoniseerd. Voor inspectie-instellingen blijft voldoende vrijheid om het rapport in te richten zoals het bij hun bedrijfsvoering past. En voor opdrachtgevers is er de vrijheid om de inspectie-instelling te kiezen waarvan de rapportopzet het beste aansluit op de eigen wensen.

7.3.3 Minimumeisen inspectierapport

Generieke eisen aan het rapport

Om begrijpelijk en compleet te zijn moet in elk inspectierapport PGS ten minste de volgende informatie staan:

- inhoudsopgave
- indien afkortingen zijn gebruikt: een verklarende afkortingenlijst
- het inspectiemerk volgens hoofdstuk 8
- de tekst "<inspectie-instelling> is geaccrediteerd door <accreditatie-instantie> onder registratienummer <identificatie>" en het accreditatiemerk van de inspectie-instelling
- de tekst: "de geldigheid van de accreditatie kan worden nagegaan op <website accreditatie-instantie>"
- de tekst "Dit rapport mag alleen in zijn geheel aan derden ter beschikking worden gesteld"
- verwijzing naar het toegepaste inspectieschema + versienummer
- een uniek rapport- of dossiernummer
- referentie naar de opdracht of naar een kenmerk van de opdrachtgever
- datum/data van de inspectie
- logo of beeldmerk van de inspectie-instelling
- adresgegevens van de inspectie-instelling
- naam inspecteur
- ondertekening namens de inspectie-instelling.

Specifieke aanvullende eisen rapport UPD-PGS

- identificatie van het beoordeelde uitgangspuntendocument

- adresgegevens van de inrichting waarvoor het uitgangspuntendocument is opgesteld⁶
- soort inspectie: beoordeling UPD of vijfjaarlijkse toets
- de verklaring van conformiteit:
 - bij de beoordeling van het uitgangspuntendocument:
“Leidt het uitgangspuntendocument er bij realisatie toe dat de brandbeveiligingsdoelstelling uit betreffende PGS-richtlijn wordt behaald?: < ja / nee >”;
 - bij de vijfjaarlijkse toets:
“Zijn van de normatieve verwijzingen in de versie genoemd in het uitgangspuntendocument recentere versies beschikbaar gekomen of zijn normatieve verwijzingen ingetrokken: < ja / nee >”.
Ingeval van ‘ja’ bevat het inspectierapport een oordeel over de invloed van de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie van de normatieve verwijzingen op het behalen van de brandbeveiligingsdoelstelling uit de relevante PGS-richtlijn en (of) de reden van intrekking van de normatieve verwijzing.

Dit leidt in het rapport ook tot beantwoording van de vraag:

“Leidt het uitgangspuntendocument, ondanks de normatieve wijzigingen, er bij realisatie toe dat de brandbeveiligingsdoelstelling uit betreffende PGS-richtlijn wordt behaald?: < ja / nee >”;

- indien deze zijn vastgesteld: beschrijving van de afkeerpunten, met vermelding van ten minste:
 - paragraaf/pagina waarop de waarneming betrekking heeft
 - wat de waarneming is
 - onderbouwing van het afkeerpunt waaruit herleidbaar is:
 - > inspectiepunt
 - > de afwijking van de eis in het schema
 - > waarom niet voldaan wordt aan de eis.
- indien van toepassing: beschrijving van aandachtspunten, met vermelding van ten minste:
 - paragraaf of pagina waarop de waarneming betrekking heeft
 - waarneming
 - reden om het aandachtspunt te noemen.

Overige bepalingen

Het inspectierapport wordt opgesteld in de huisstijl van de inspectie-instelling.

Inspectie-instellingen kunnen aan de minimuminhoud van het inspectierapport informatie toevoegen zolang die niet strijdig is met de inspectieschema's, ISO/IEC 17020 of wet- en regelgeving.

⁶ Doel is unieke identificatie: indien bij nieuwbouw straatnaam en/of huisnummer nog niet bekend is kan een kadastraal nummer gebruikt worden.

8 Inspectiemerk

Het merk wordt toegepast als bewijs dat de beoordeling is uitgevoerd volgens dit inspectieschema. Het merk is een beeldmerk.

De inspectie-instelling brengt het merk aan op het beoordelingsrapport.

Het gebruik van het merk is vastgelegd in het CCV-reglement Inspectiemerk 17020.

De belangrijkste voorwaarden voor het gebruik zijn:

- De inspectie-instelling heeft een geldige licentie bij het CCV.
- De inspectie-instelling heeft een geldige accreditatie.
- Het gebruik op briefpapier, website, folders en andere publiciteitsuitingen door de inspectie-instelling is onder voorwaarden toegestaan bij verwijzingen naar het inspectieschema.



Aan dit inspectieschema is het hier aan de linkerzijde afgebeelde beeldmerk verbonden. Dit beeldmerk is gedeponeerd.

Het beeldmerk wordt aangevuld met de afkorting “UPD-PGS” zoals aan de rechterzijde afgebeeld, voor de koppeling met dit inspectieschema.

Een separaat woordmerk wordt niet toegepast.

Uitsluitend het gebruik van het merk beschreven in het inspectieschema is toegestaan. Het logo van de inspectie-instelling is geen merk.



Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een onafhankelijke stichting die partijen en veiligheidsprofessionals helpt om Nederland veiliger en leefbaarder te maken.

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
Churchillaan 11, 3527 GV Utrecht
Postbus 14069, 3508 SC Utrecht

T (030) 751 6700
E info@hetccv.nl
I www.hetccv.nl

